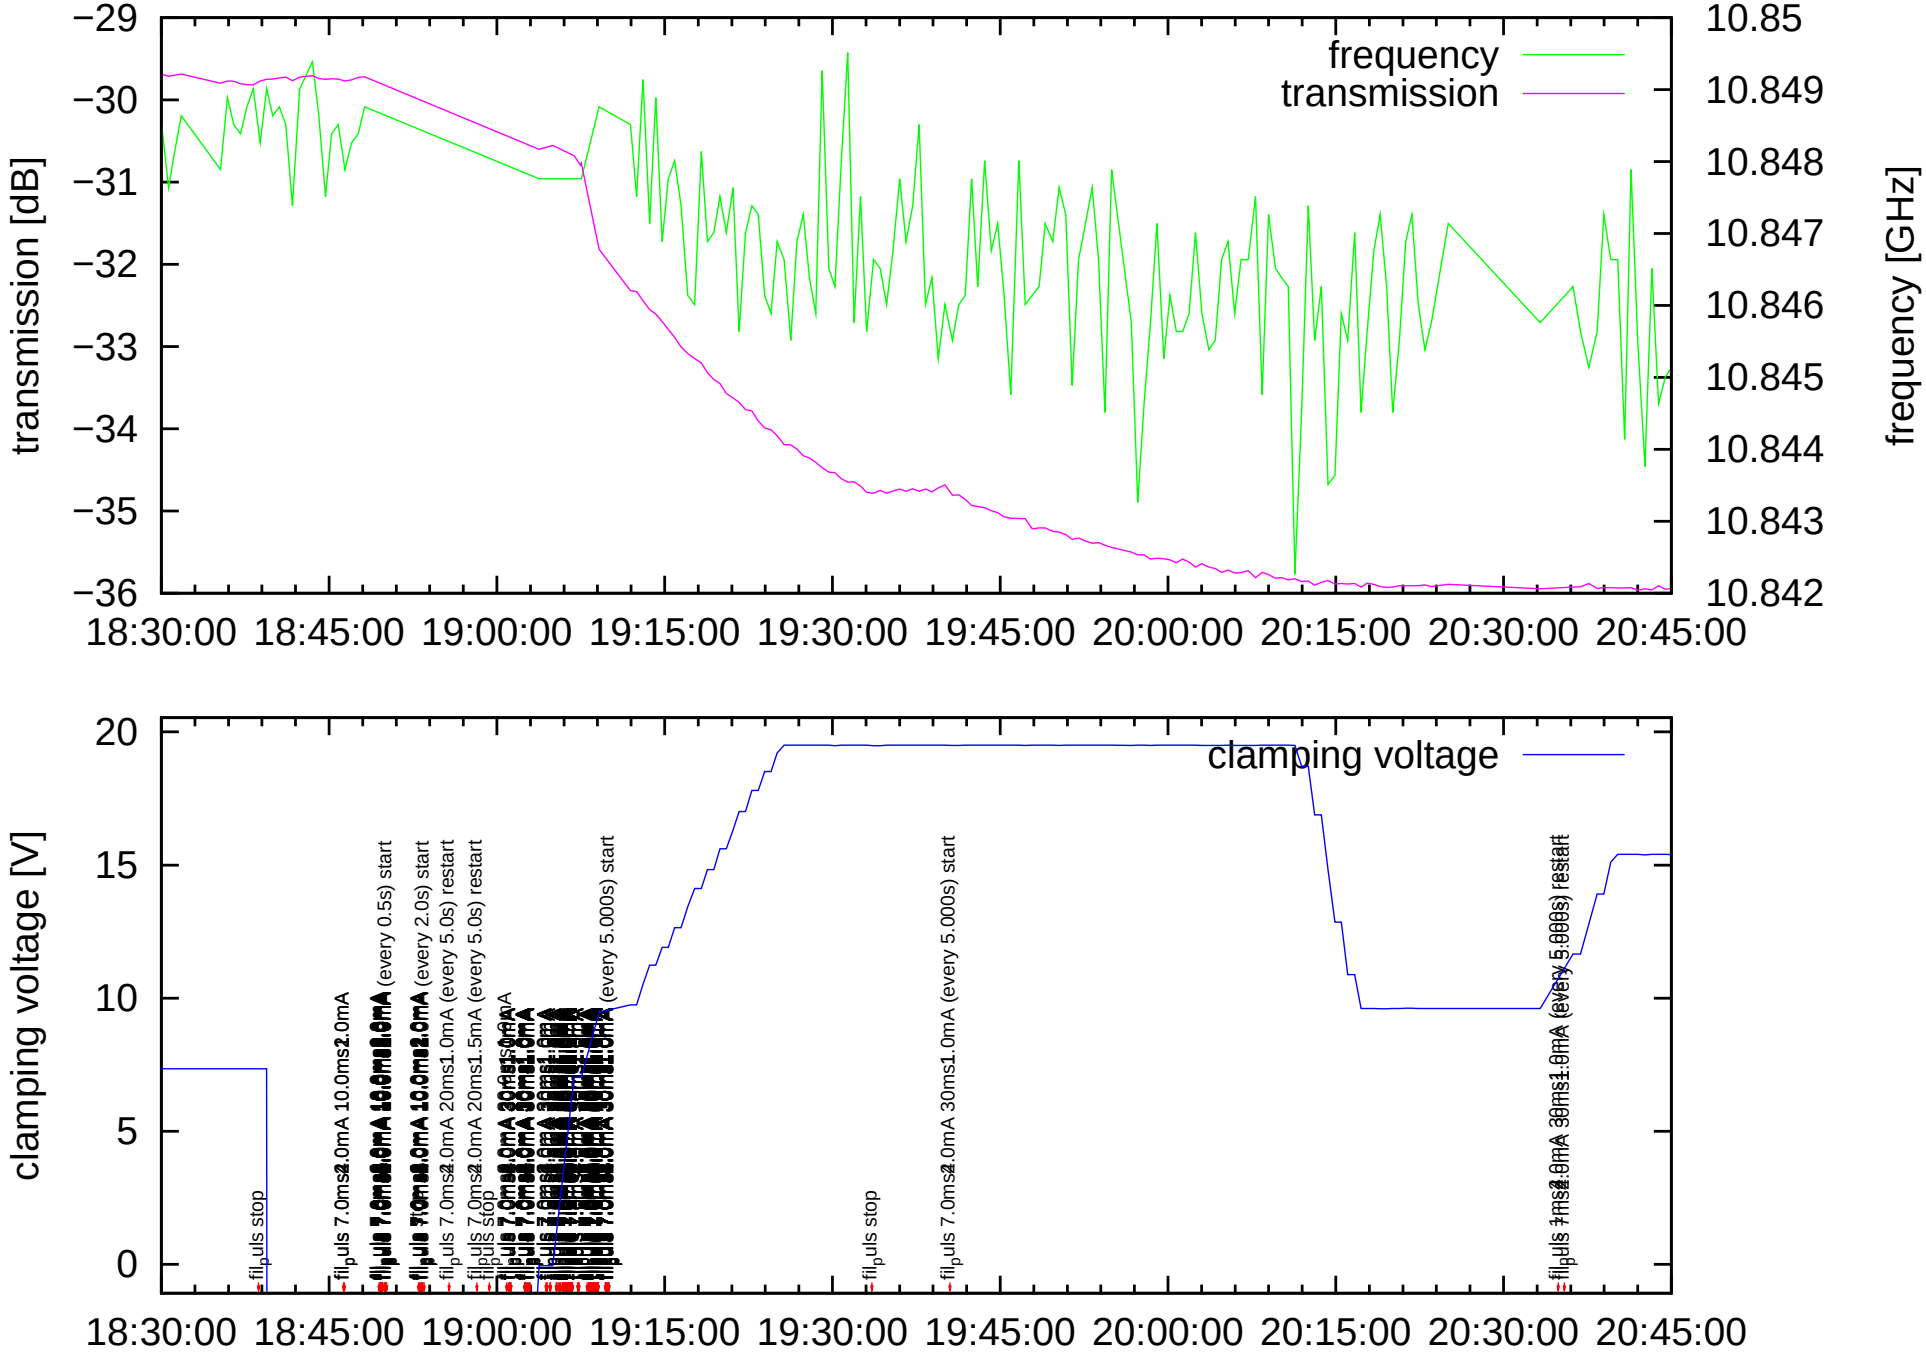
frequency
transmission
transmission [dB]
frequency [GHz]
−29
−30
−31
−32
−33
−34
−35
−36
10.85
10.849
10.848
10.847
10.846
10.845
10.844
10.843
10.842
18:30:00
18:45:00
19:00:00
19:15:00
19:30:00
19:45:00
20:00:00
20:15:00
20:30:00
20:45:00
clamping voltage
clamping voltage [V]
20
15
10
5
0
filpuls stop
filpuls 7.0ms2.0mA 10.0ms2.0mA (every 0.5s) start
filpuls 7.0ms2.0mA 20ms1.0mA (every 2.0s) start
filpuls 7.0ms2.0mA 20ms1.0mA (every 5.0s) restart
filpuls 7.0ms2.0mA 20ms1.5mA (every 5.0s) restart
filpuls stop
filpuls 7.0ms2.0mA 30ms1.0mA (every 5.000s) start
filpuls stop
filpuls 7.0ms2.0mA 30ms1.0mA (every 5.000s) start
filpuls 7.0ms2.0mA 30ms1.0mA (every 5.000s) restart