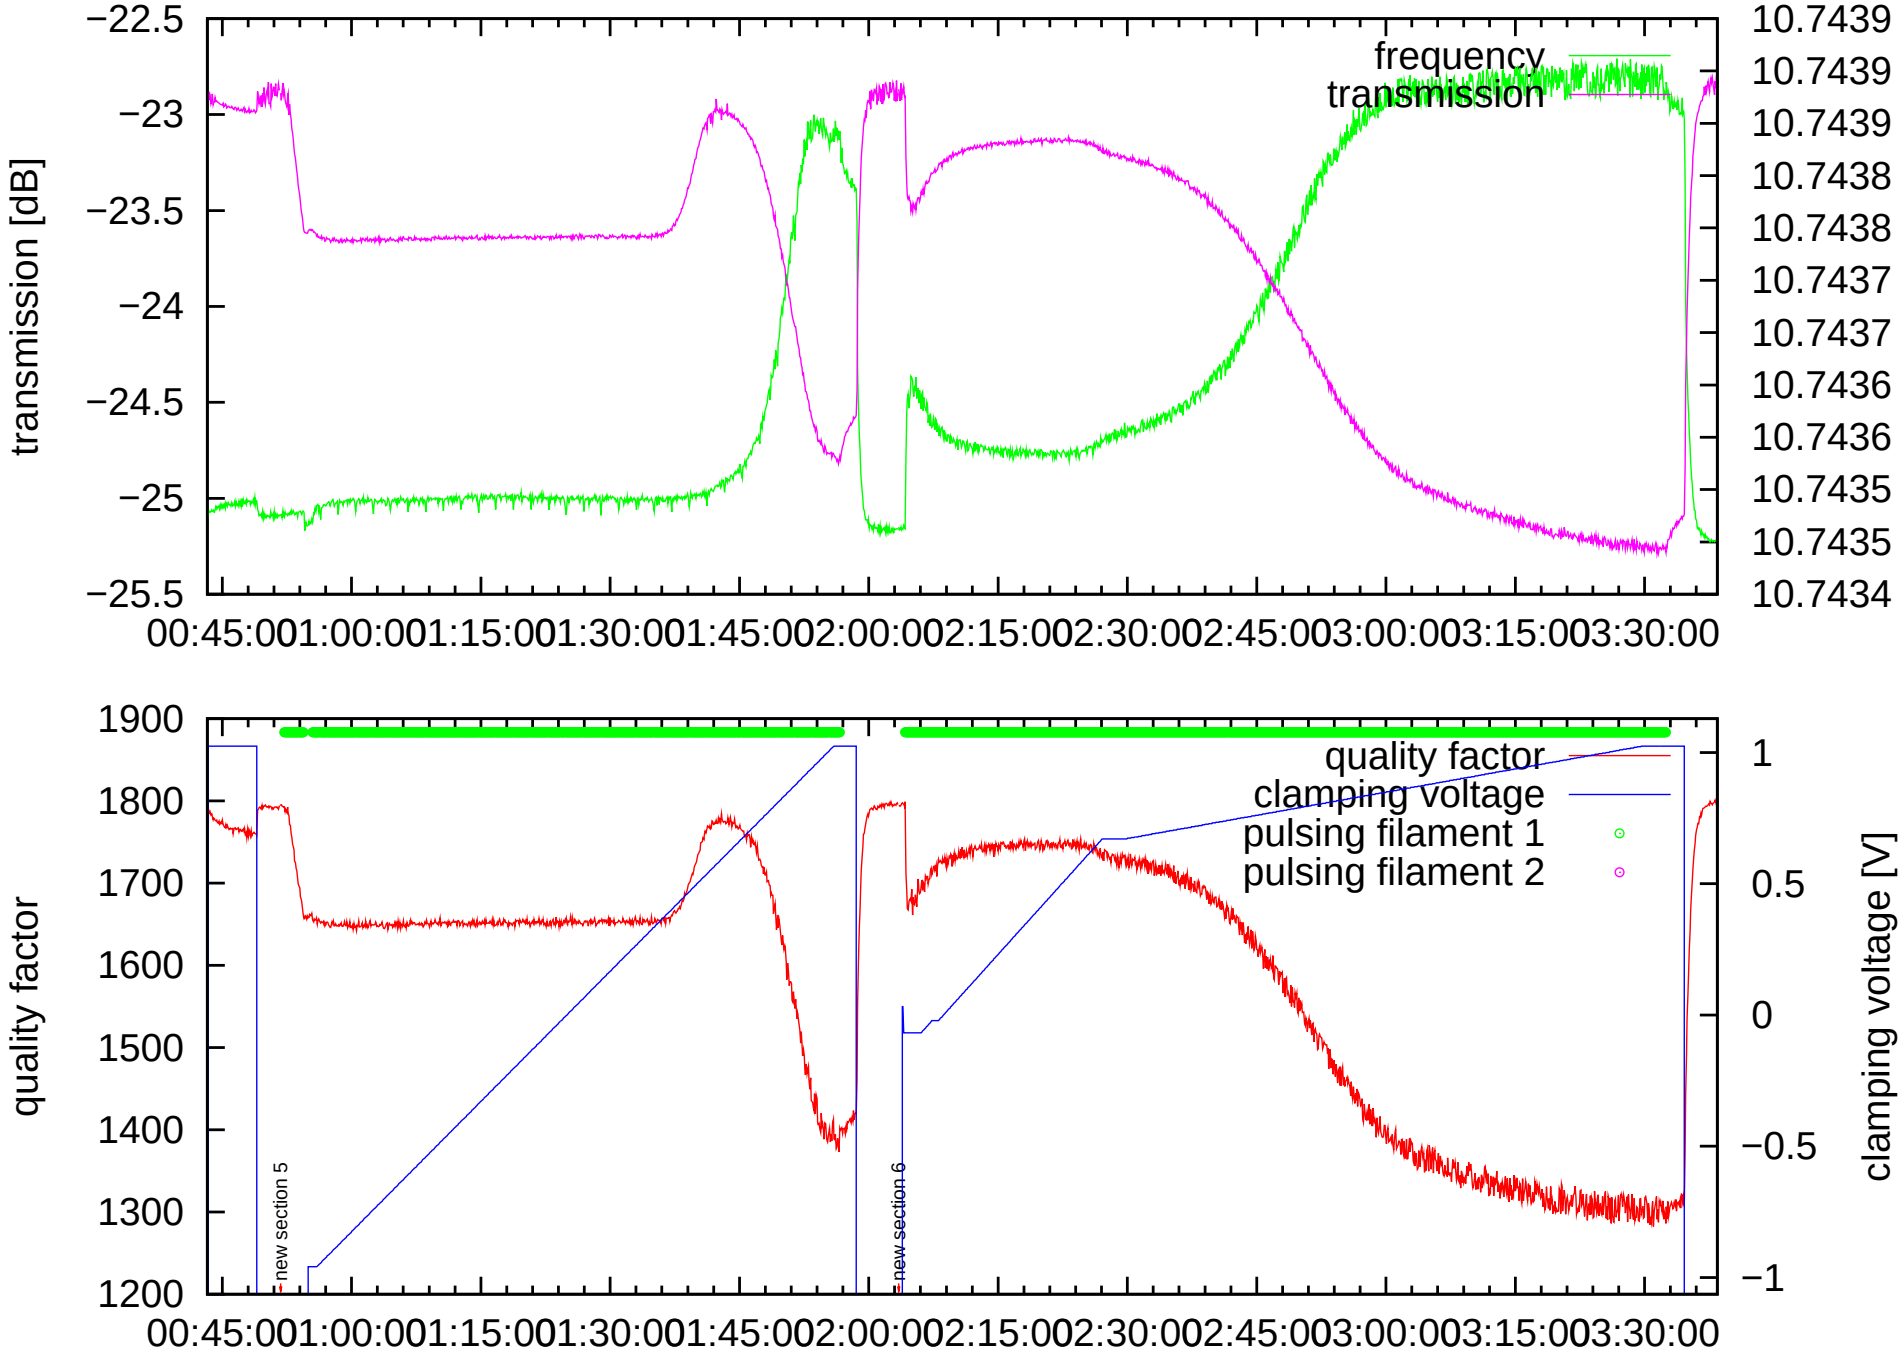
frequency
transmission
transmission [dB]
frequency [GHz]
−22.5
−23
−23.5
−24
−24.5
−25
−25.5
10.7439
10.7439
10.7439
10.7438
10.7438
10.7437
10.7437
10.7436
10.7436
10.7435
10.7435
10.7434
00:45:00
01:00:00
01:15:00
01:30:00
01:45:00
02:00:00
02:15:00
02:30:00
02:45:00
03:00:00
03:15:00
03:30:00
quality factor
clamping voltage
pulsing filament 1
pulsing filament 2
quality factor
clamping voltage [V]
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1
0.5
0
−0.5
−1
new section 5
new section 6
00:45:00
01:00:00
01:15:00
01:30:00
01:45:00
02:00:00
02:15:00
02:30:00
02:45:00
03:00:00
03:15:00
03:30:00