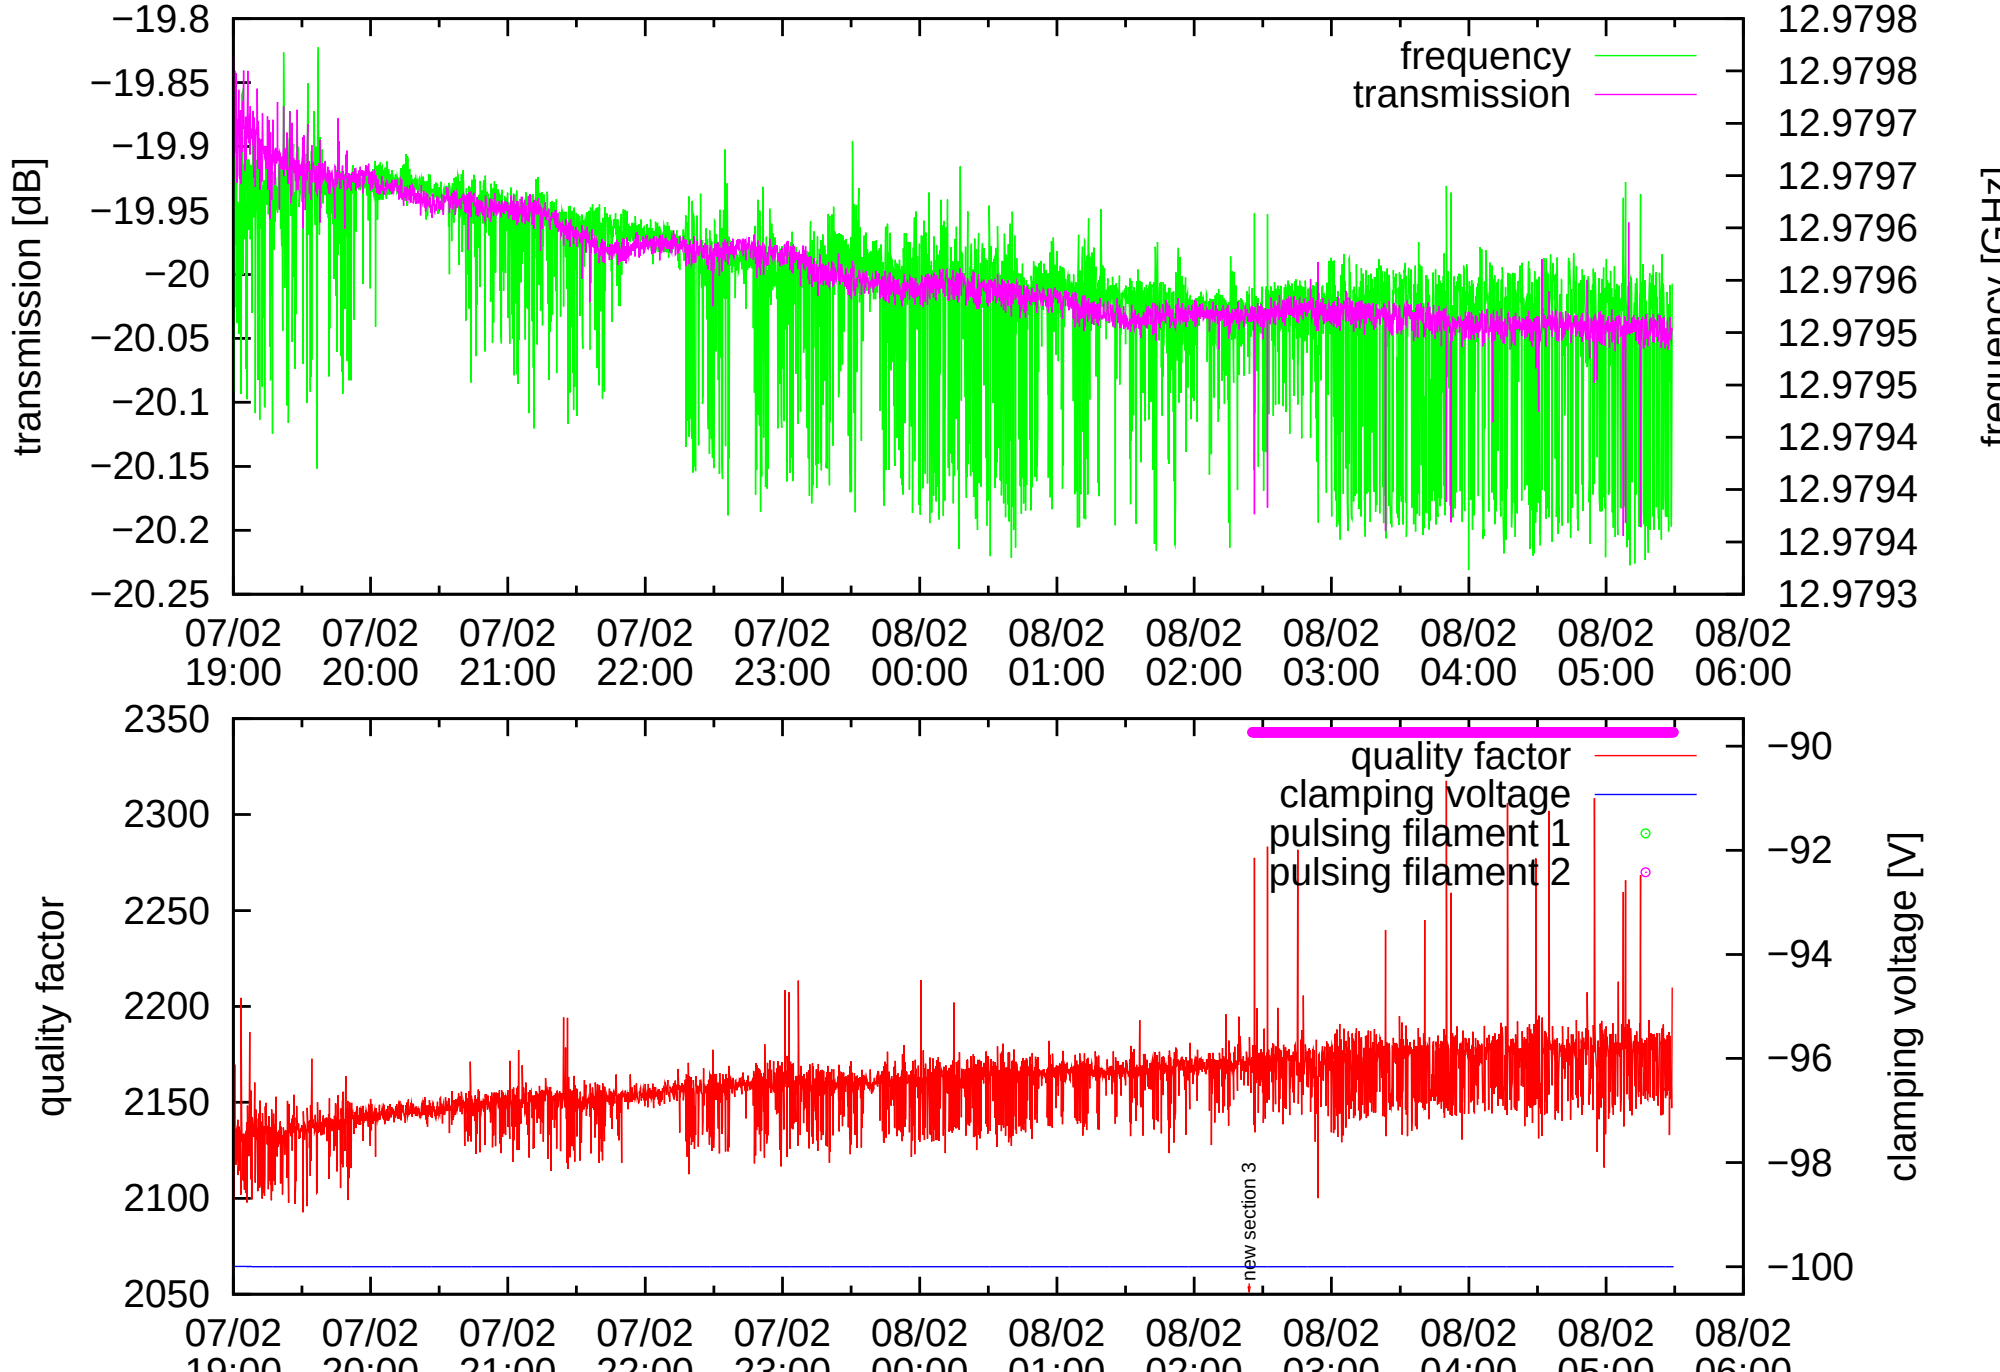
frequency
transmission
transmission [dB]
frequency [GHz]
−19.8
−19.85
−19.9
−19.95
−20
−20.05
−20.1
−20.15
−20.2
−20.25
12.9798
12.9798
12.9797
12.9797
12.9796
12.9796
12.9795
12.9795
12.9794
12.9794
12.9794
12.9793
07/02 19:00
07/02 20:00
07/02 21:00
07/02 22:00
07/02 23:00
08/02 00:00
08/02 01:00
08/02 02:00
08/02 03:00
08/02 04:00
08/02 05:00
08/02 06:00
quality factor
clamping voltage
pulsing filament 1
pulsing filament 2
new section 3
quality factor
clamping voltage [V]
2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
−90
−92
−94
−96
−98
−100