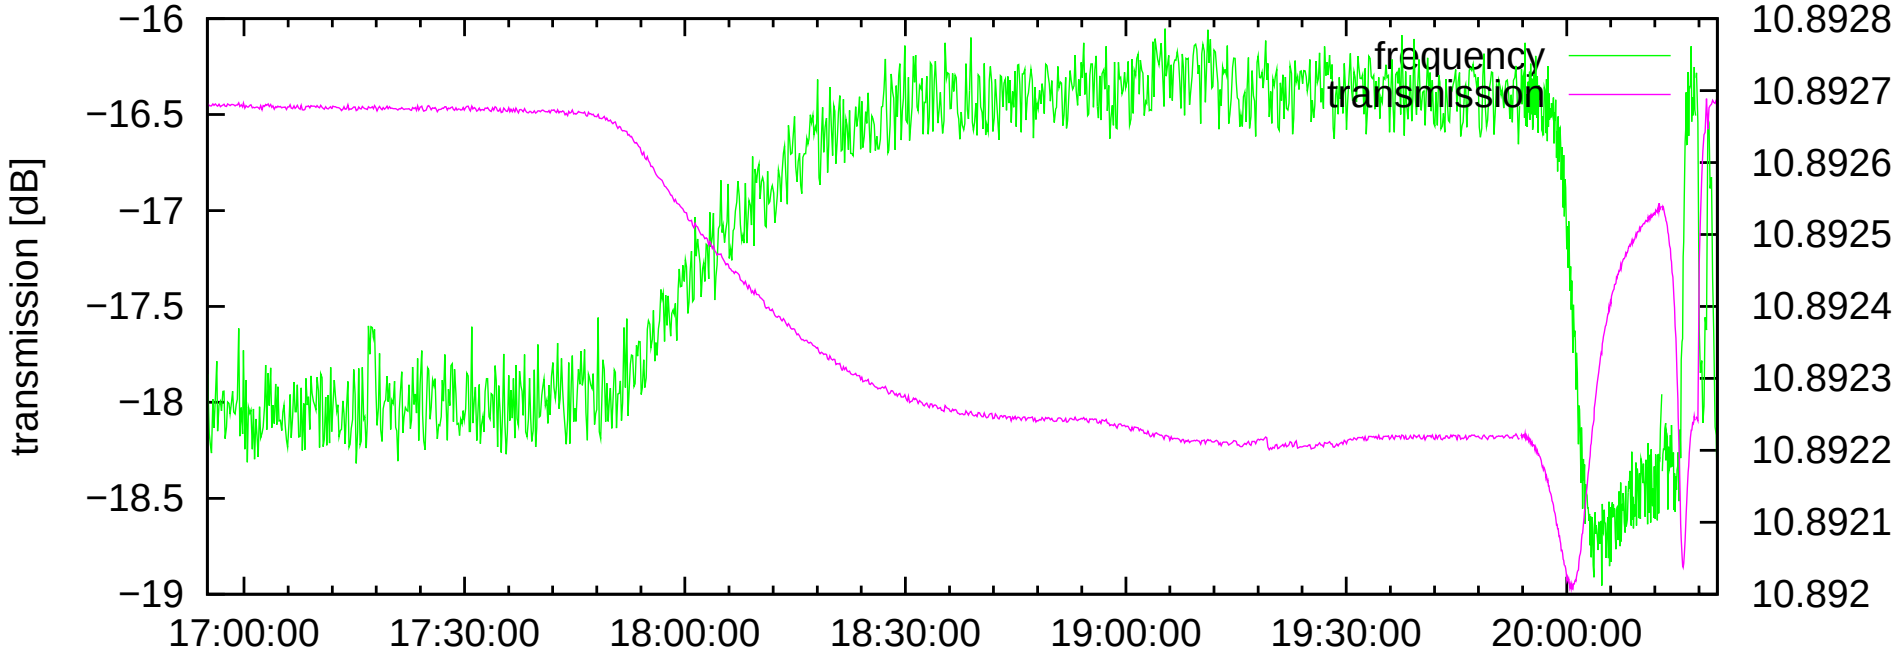
frequency
transmission
transmission [dB]
frequency [GHz]
−16
−16.5
−17
−17.5
−18
−18.5
−19
10.8928
10.8927
10.8926
10.8925
10.8924
10.8923
10.8922
10.8921
10.892
17:00:00
17:30:00
18:00:00
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00

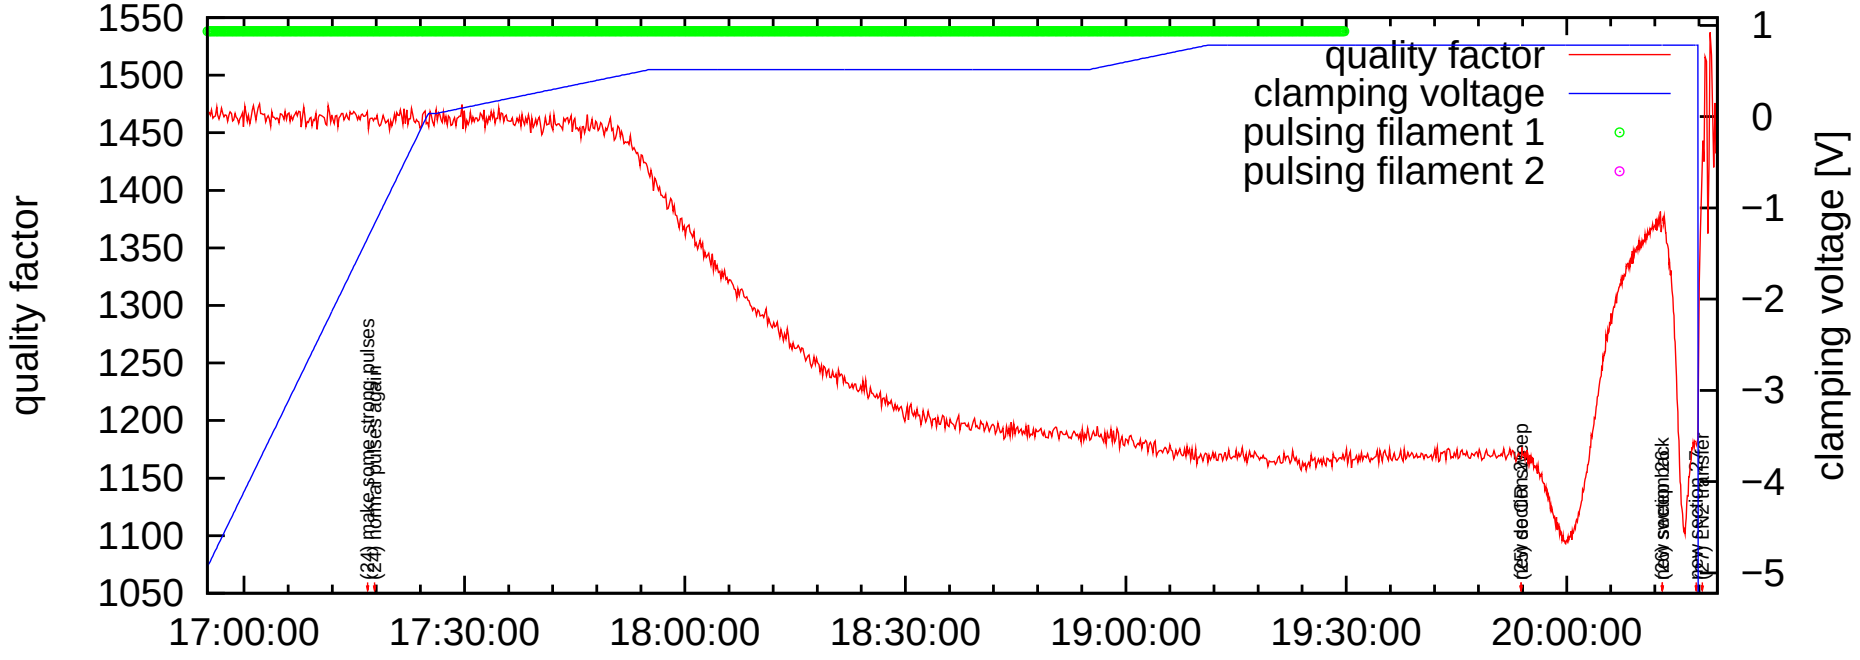
quality factor
clamping voltage
pulsing filament 1
pulsing filament 2
quality factor
clamping voltage [V]
1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100
1050
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
17:00:00
17:30:00
18:00:00
18:30:00
19:00:00
19:30:00
20:00:00