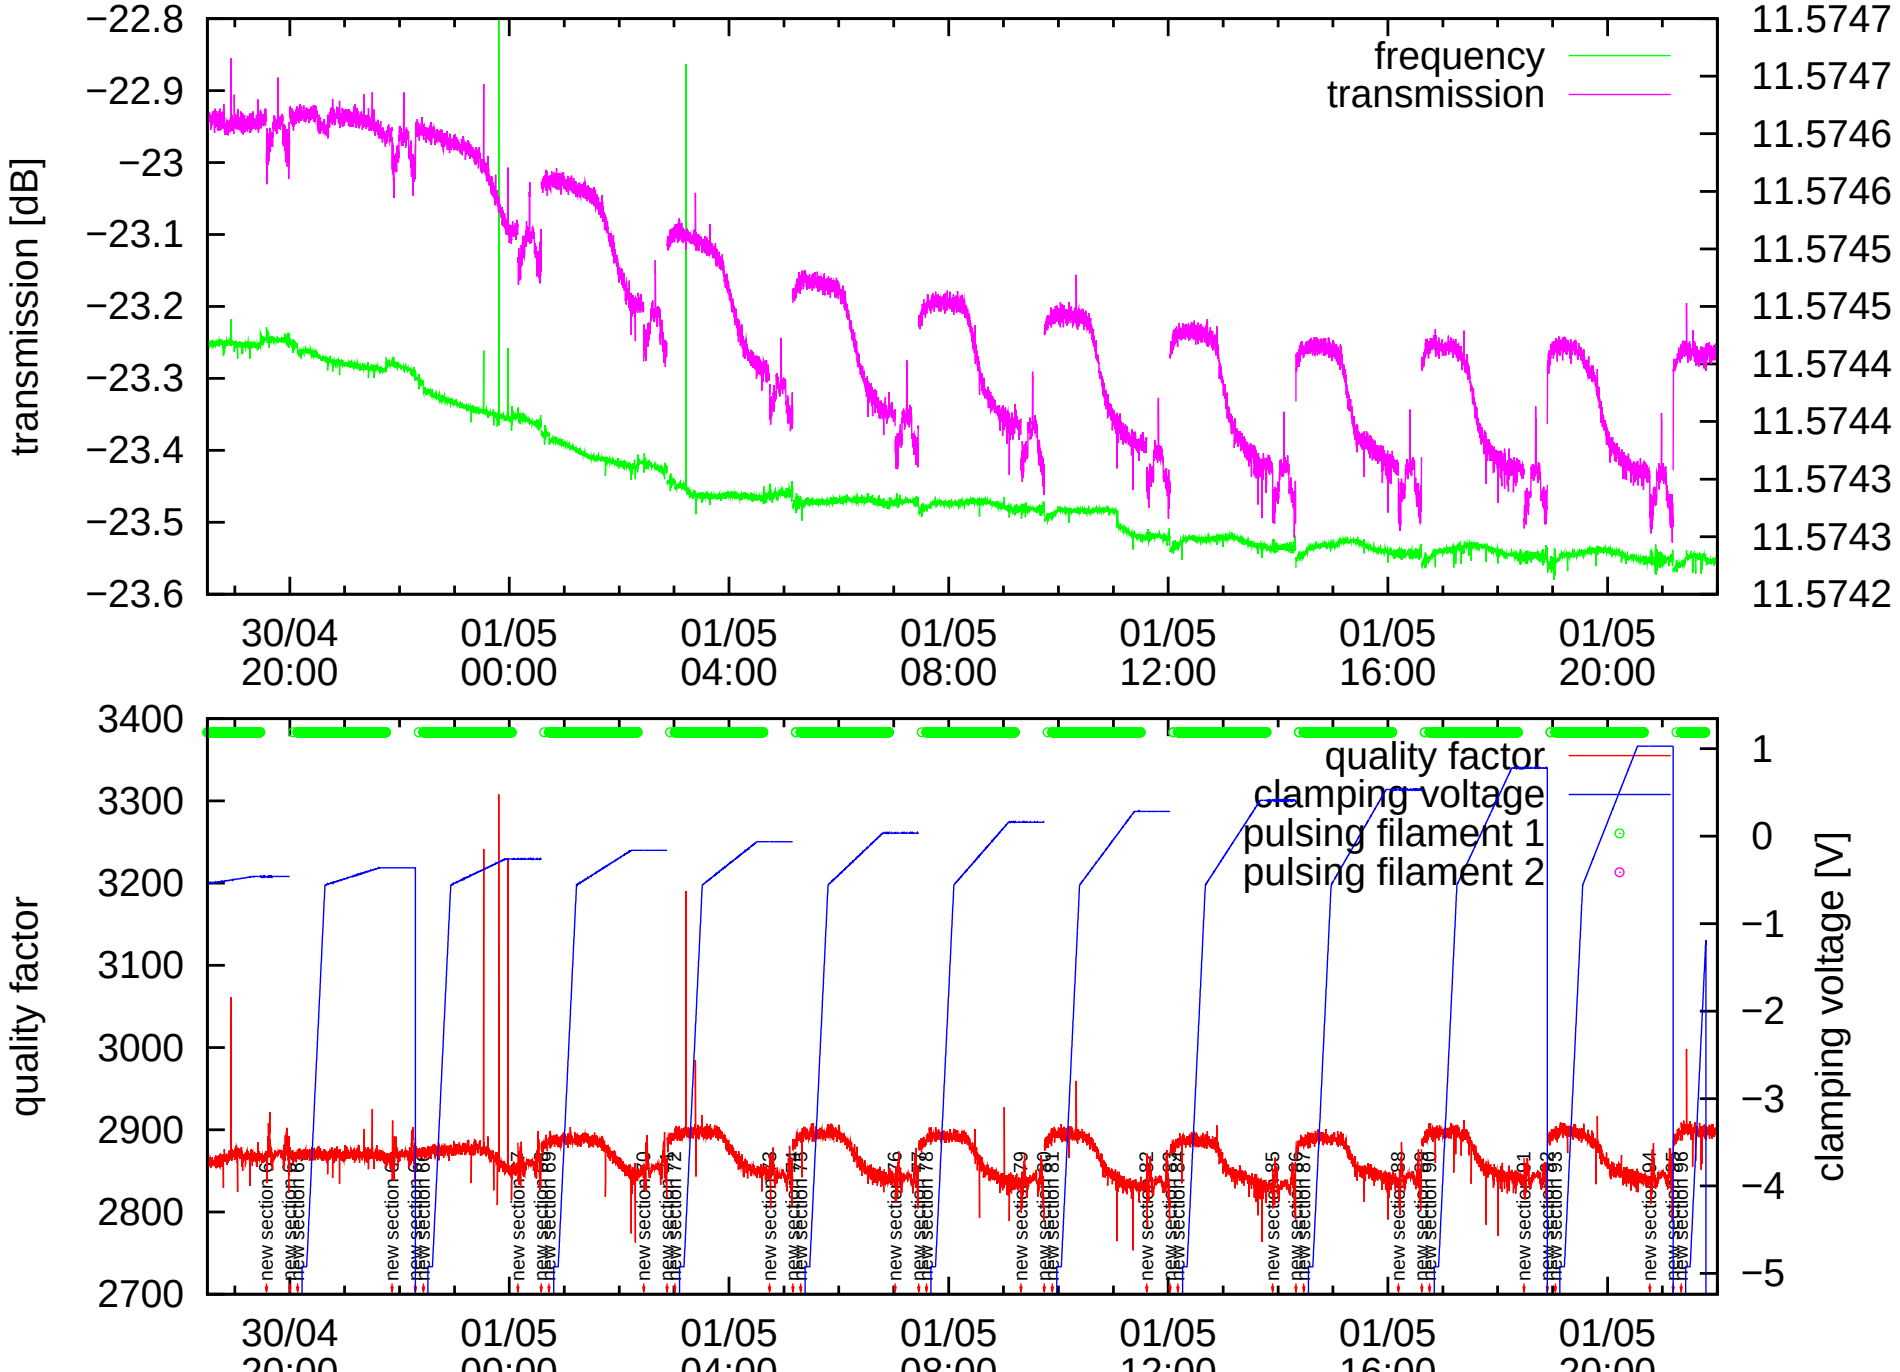
frequency
transmission
transmission [dB]
frequency [GHz]
−22.8
−22.9
−23
−23.1
−23.2
−23.3
−23.4
−23.5
−23.6
11.5747
11.5747
11.5746
11.5746
11.5745
11.5745
11.5744
11.5744
11.5743
11.5743
11.5742
30/04 20:00
01/05 00:00
01/05 04:00
01/05 08:00
01/05 12:00
01/05 16:00
01/05 20:00
quality factor
clamping voltage
pulsing filament 1
pulsing filament 2
quality factor
clamping voltage [V]
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
30/04 20:00
01/05 00:00
01/05 04:00
01/05 08:00
01/05 12:00
01/05 16:00
01/05 20:00